

1:1






Кабел 1 kV  
"новопроектиран"

рвитут на Кабел 1 kV  
от двете страни на кабела

провод D63  
или на водопровода  
ктиран

# Леген

- Кабел
- - - Серви
- Водоп
- - - Серви
- 2 Точка
- 90 Точка
- 36 Точка

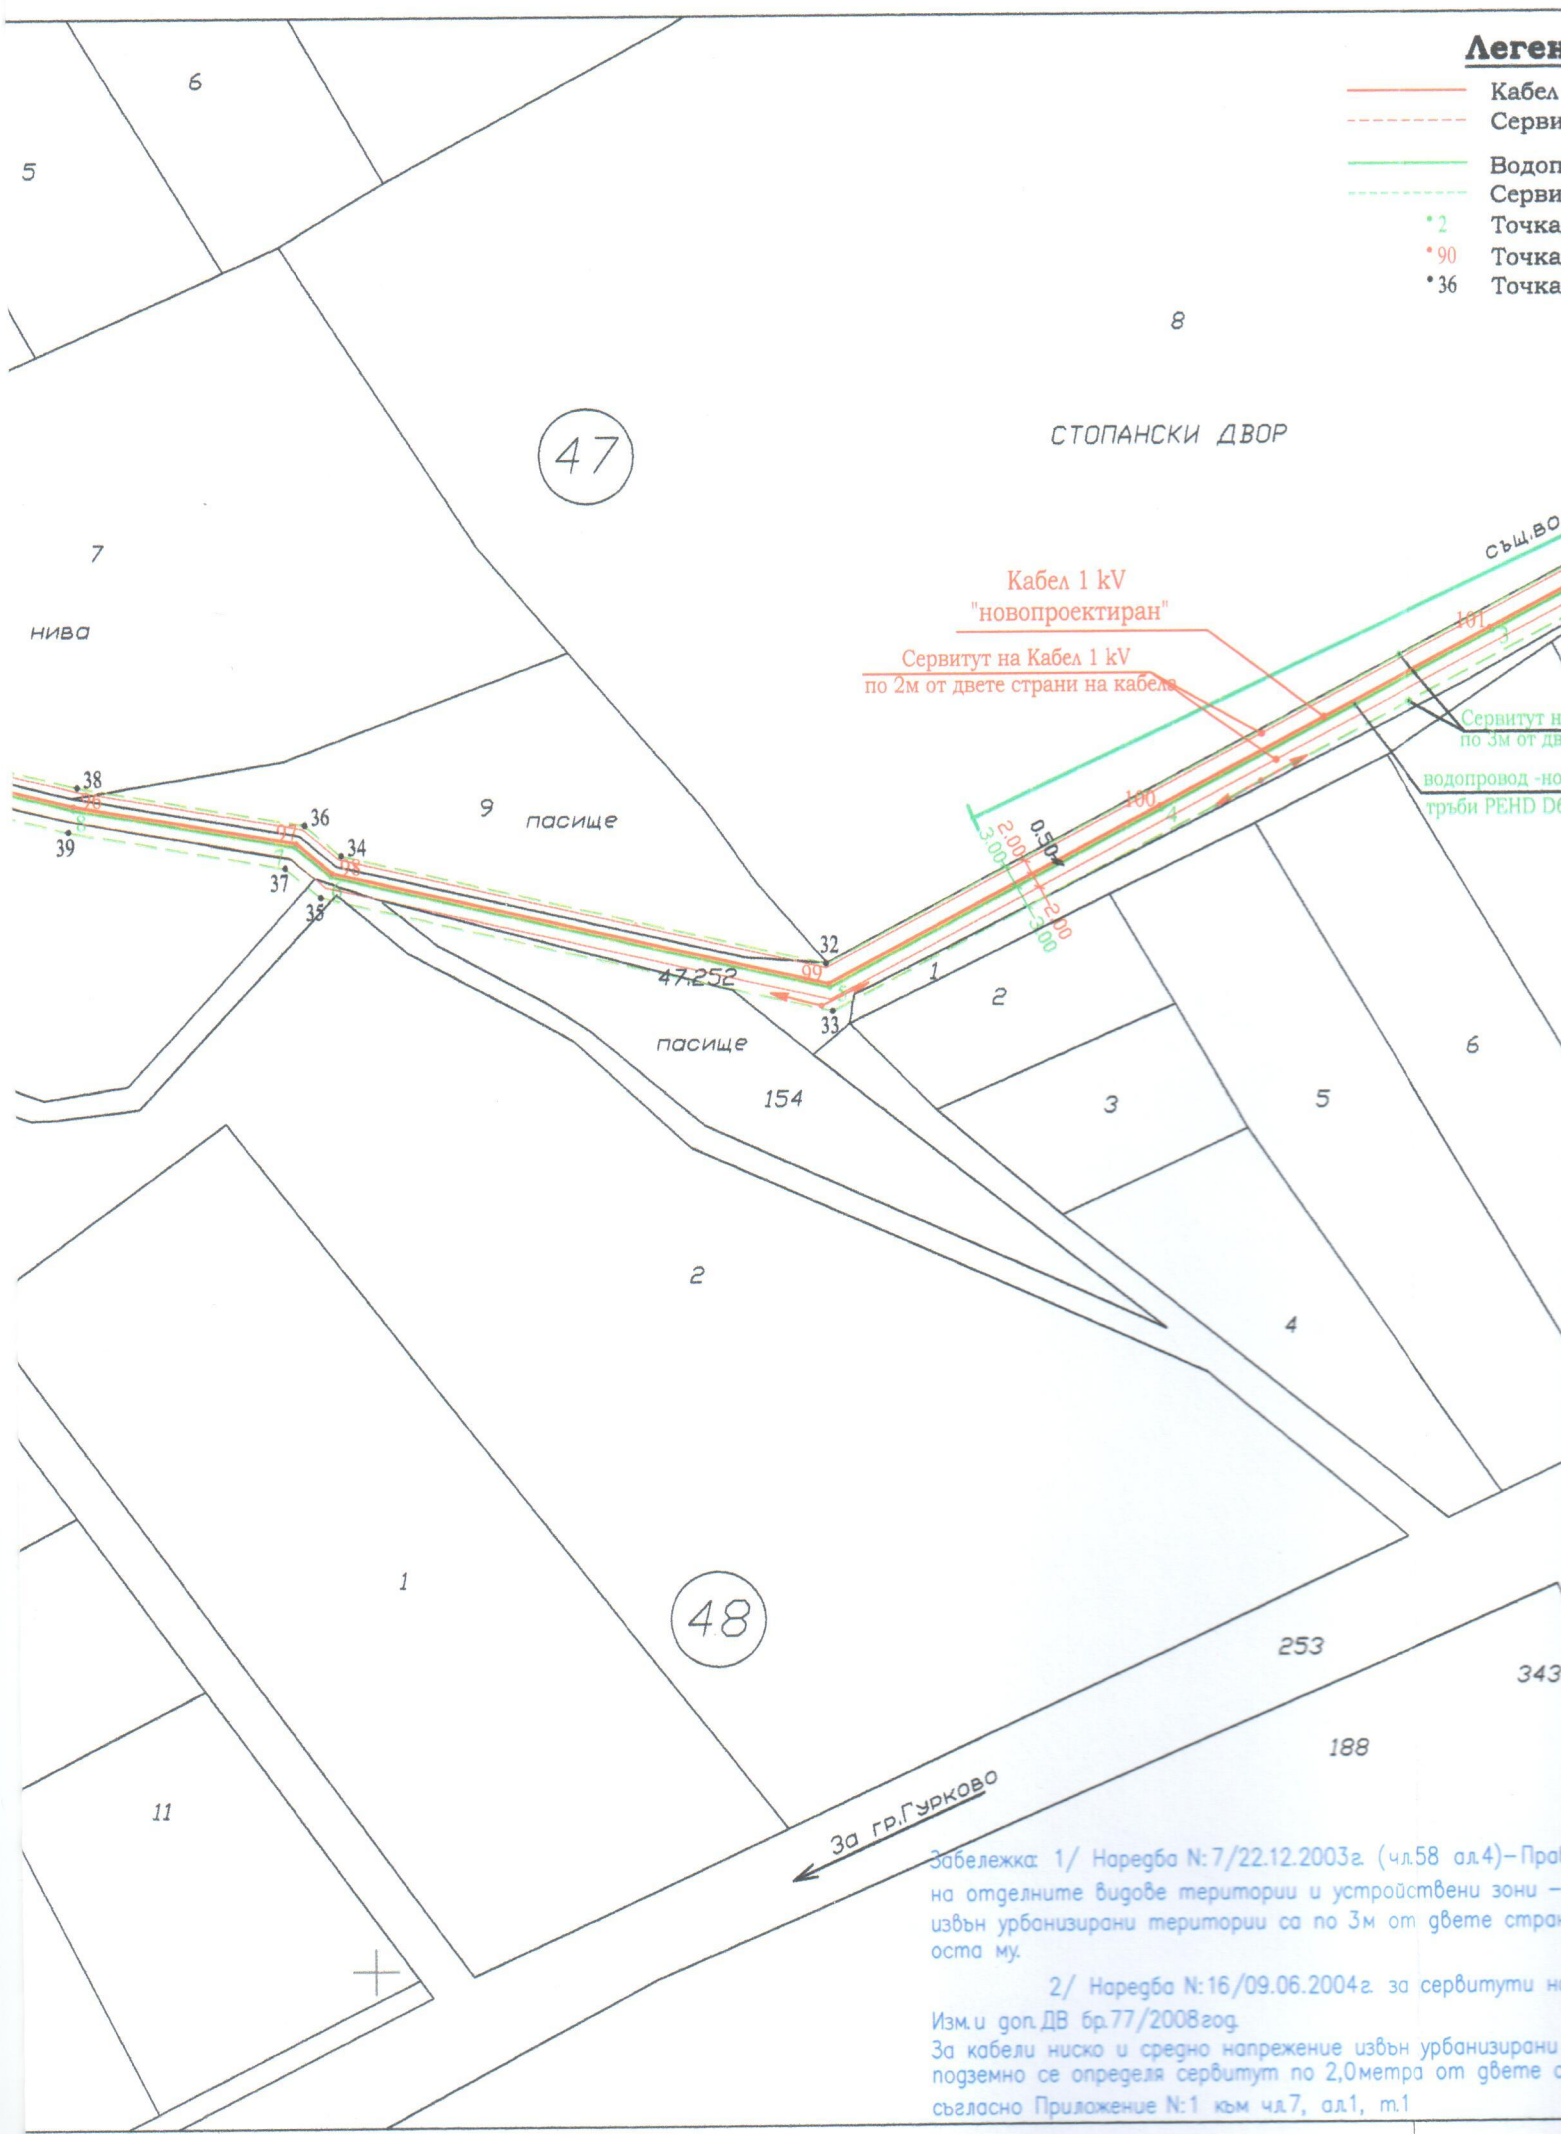

Забележка: 1/ Наредба N:7/22.12.2003г. (чл.58 ал.4) – Прои  
на отделните видове територии и устройствени зони –  
извън урбанизирани територии са по 3м от двете стран  
оста му.

2/ Наредба N:16/09.06.2004г. за сервитути на  
Изм.и доп.ДВ бр.77/2008год.  
За кабели ниско и средно напрежение извън урбанизирани  
подземно се определя сервитут по 2,0метра от двете с  
съгласно Приложение N:1 към чл.7, ал.1, т.1

# **Легенда**

Кабел 1 kV

Сервитут на Кабел 1 kV


Водопровод ръба PEHD D63

Сервитут на Водопровод

\*2 Точка по трасето на водопровода

\*90 Точка по трасето на кабела

\*36 Точка по границата на сервитута

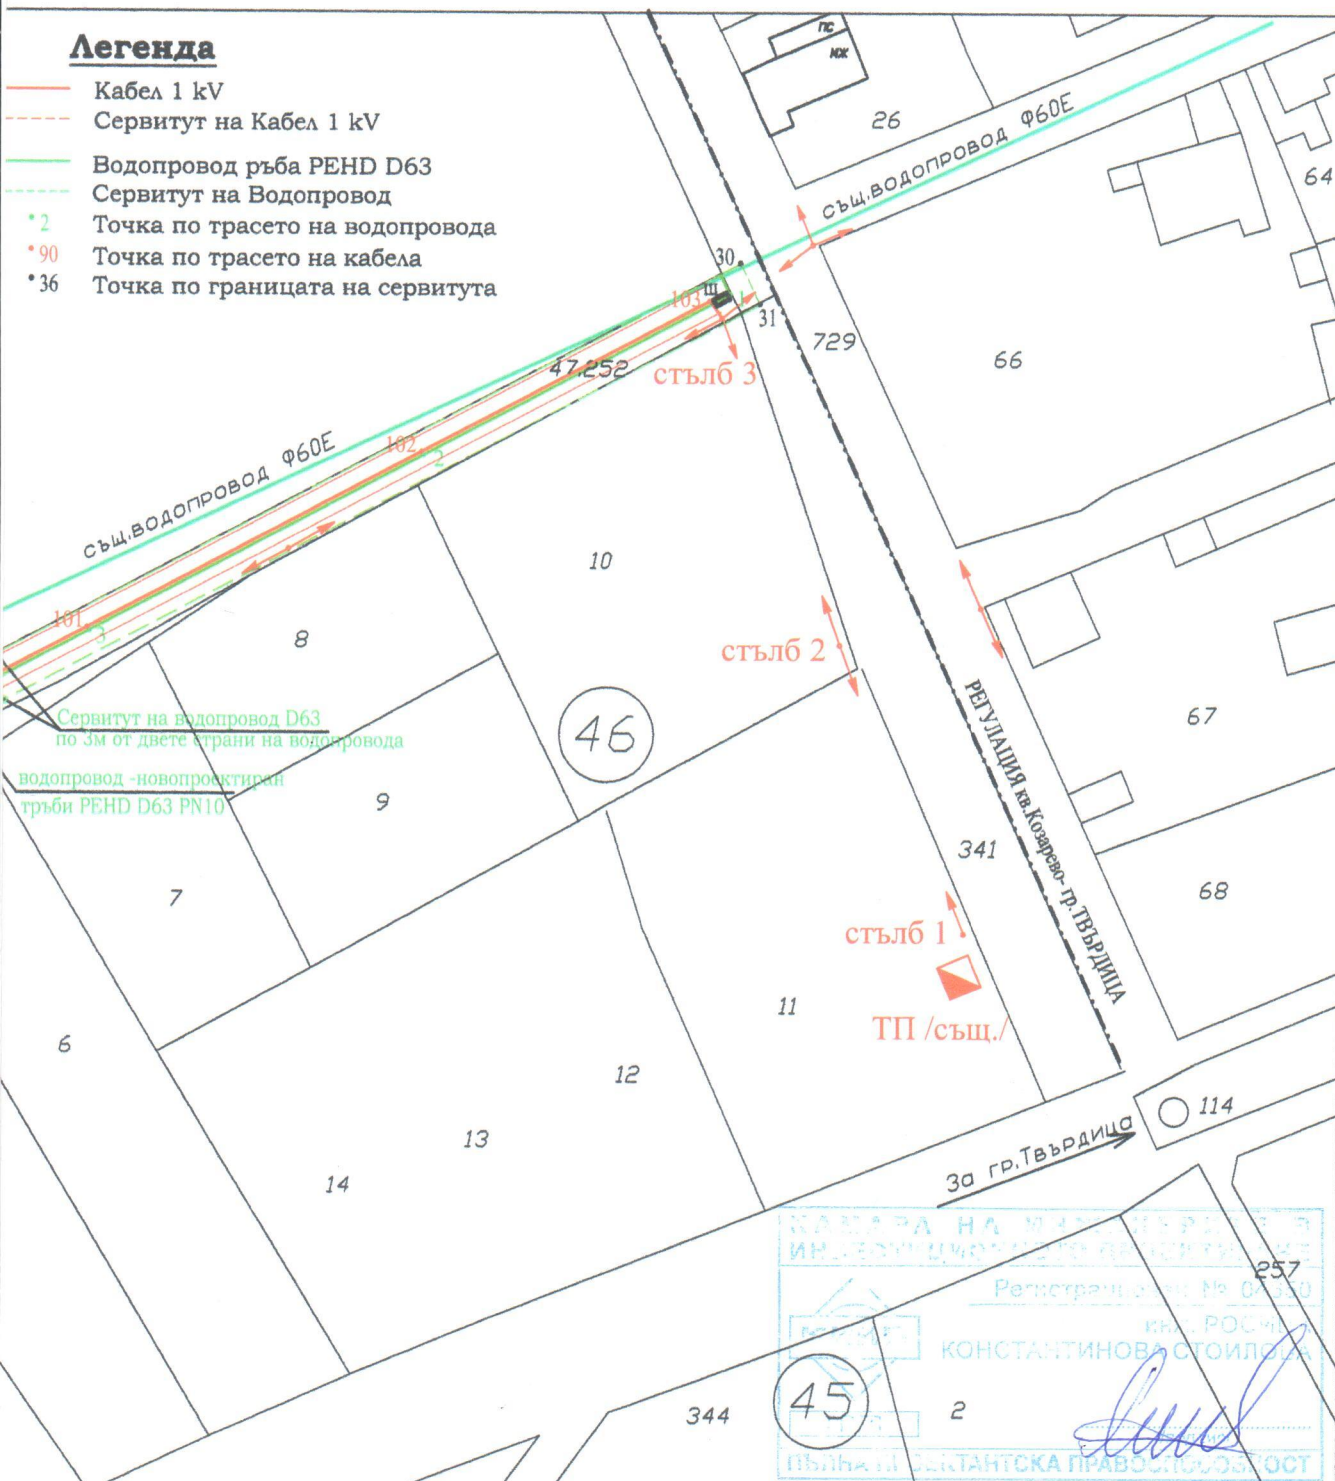

ОБЕКТ: ПУП за ПИ 72165.52.21,  
местност "Попов дол", землище гр.Твърдица  
Община Твърдица

ПОДОБЕКТ: ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на  
Външен водопровод и ел кабел до ПИ 72165.52.21  
В местност "Попов дол", земл. на гр.Твърдица

ЧАСТ	ФАЗА	МАЩАБ	ЧЕРТЕЖ
ГЕОДЕЗИЯ	ППП	1:1000	N 1

ЧЕРТЕЖ: ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ПРОЕКТАНТ: инж. Р. Стоилова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Михаела Йорданова Станчев

март, 2013 год.

58 ал.4) - Правила и норми за устройство  
твени зони - сервитутите на водопроводи  
двете страни на водопровода, мерено от

сервитути на енергийни обекти

урбанизирани територии, положени  
от двете страни на оста на кабела.